

Van: " " 
Verzonden: dinsdag 14 januari 2025 13:43
Aan: " " < @wetterskipfryslan.nl>; " " < @wetterskipfryslan.nl>; " " < @wetterskipfryslan.nl>; " " < @wetterskipfryslan.nl>
" " < @wetterskipfryslan.nl>
Cc: " " < @wetterskipfryslan.nl>; " " < @wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: Afspraak met TDM 29 januari 2025 - Voorbereiding
Importance: High

Beste allemaal,

Allereerst nog de allerbeste wensen. Ik hoop voor 2025 dat het dossier Tusken de Marren kan worden afgehandeld. 



Tijdens het gesprek tussen de buurman en TDM heb ik genoemd dat wij een controle hebben uitgevoerd en verschillende overtredingen hebben geconstateerd. Naar aanleiding hiervan wil TDM met ons in gesprek want ze willen alles op orde brengen. Dit geldt ook voor de vergunningaanvraag.

- Mijn voorstel zou zijn om met elkaar dit gesprek voor te bereiden. Dat betekent dat handhaving duidelijk heeft welke overtredingen zowieso moeten worden hersteld. Volgens mij hebben we dit besproken in het overleg dat wij onderling hebben gehad. Ik ga dit alsnog in een brief verwerken en dan neem ik de tekening en de toelichting van onderstaande mail mee. Is dat oke  Volgens mij kan er uit ons systeem niet echt een “controleverslag” als document worden gehaald.
- Voor vergunningverlening geldt dat we helder moeten hebben wat we van TDM verwachten.   zou jij hierover na kunnen denken en de informatie willen verzamelen en dit met ons delen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het opknippen van de vergunning en welke informatie je nog nodig hebt om een besluit te kunnen nemen.
- Een van de vragen die ze stellen is aan welke eisen de brug moet voldoen om een vergunning te krijgen.  heb jij die gegevens al met ze gedeeld?

Er zijn een aantal datavoorstellen gedaan door  waaronder 29 januari. Dat is een dag dat ik ook kan. Ik hoop dat in ieder geval ,  en  ook kunnen, zouden jullie even met de stemknoppen kunnen reageren. Ik plan voor volgende week een digitaal overleg in voor een voorbespreking.

Ik hoop dat we dit weer verder op kunnen pakken en verder kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,



 [Optie 2Poll: 29 januari kan ik](#)

Van:  < @wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: maandag 23 september 2024 10:03
Aan:  < @wetterskipfryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>;  < @wetterskipfryslan.nl>; 
< @wetterskipfryslan.nl>
Onderwerp: RE: TDM


Goedemorgen,

Ik ben vrijdag (nogmaals) ter plaatse geweest voor een integrale controle van het vakantiepark. Hierbij heb ik meerdere overtreding geconstateerd als direct gevolg van het intrekken van de vergunning. Daarnaast heb ik enkele zaken aangetroffen die, voor zover ik heb kunnen zien, nooit vergund zijn.

Onderstaande kaart uit de laatste vergunning zijn de overtredingen genummerd opgenomen waar wij naar mijn idee opnieuw een oordeel over moeten vellen. Het betreft de volgende items:

1. Onderhoudspad hoofdwatergang. Door het talud van de tuin is het onderhoudspad bij punt 1 c. 2,5m breed, waar dit ten minste 5m zou moeten zijn. Hierbij merk ik op dat het talud op deze kaart uit de vergunning wel ingetekend

- is, maar dat WF bij schrijven altijd heeft aangegeven dat het onderhoudspad ten minste 5m breed moet zijn. Dit is ook de voorwaarde uit de vergunning waartegen TDM bezwaar heeft gemaakt (waarna de vergunning is ingetrokken);
2. Verharding met opgaande houtbeplanting (heg / struiken) haaks over de kering heen aangelegd (beschermingszone en kernzone). Deze opgaande houtbeplanting is momenteel c. 1,75m hoog en bemoeilijkt de toegang tot het gemaal.
 3. Opgaande houtbeplanting (bomen en struiken) in de beschermingszone van de kering. Het lijkt mij dat wij geen nieuw aangeplante bomen op een kering willen hebben.
 4. Stroomvoorzieningen op de steigers. Hier staan palen in de kering met een stroomvoorziening voor de aangemeerde boten. Het is onduidelijk waar de kabels van deze stroomvoorziening lopen. Ik kan deze paaltjes + kabels nergens terugvinden in een vergunning. Het lijkt mij dat de kabels in ieder geval ergens door de kering moeten zijn aangelegd.
 5. Chalet met terras, opgaande houtbeplanting (struik) en erfafscheiding (hekwerk). De opgaande houtbeplanting bevindt zich in de kernzone van de kering en was eerder niet vergund.
 6. Opgaande houtbeplanting (geplante bomen met aan weerszijde van de bomen houten palen) in de kernzone van de kering. Het lijkt mij dat wij geen nieuw aangeplante bomen op een kering willen hebben.
 7. Punt 7 valt net buiten deze kaart. Betreft de container die is ingegraven in de kering. Tevens bevindt zich een pijp die door de kering heen loopt (vermoedelijk HWA van de straatkolken) die voor zover ik kan zien nooit vergund is. Eveneens merk ik op dat de bestrating rondom de containers aan het verzakken is. Bij de andere ingegraven container aan het begin van het park (die er al veel langer staat) is de verzakking nog duidelijker te zien. Ik vraag mij af of de plaatsing (in bijzonder de wijze waarop ze geleegd worden) op lange termijn problemen kunnen opleveren voor het functioneren van de kering.
 8. Verzakking, goed te zien aan de bestrating die mogelijk hersteld dient te worden.
 9. Bootbegeleidingssysteem aangelegd op de kade. In de vergunning stond deze ingetekend op de steiger. In werkelijkheid zit deze op de kade van de kering.

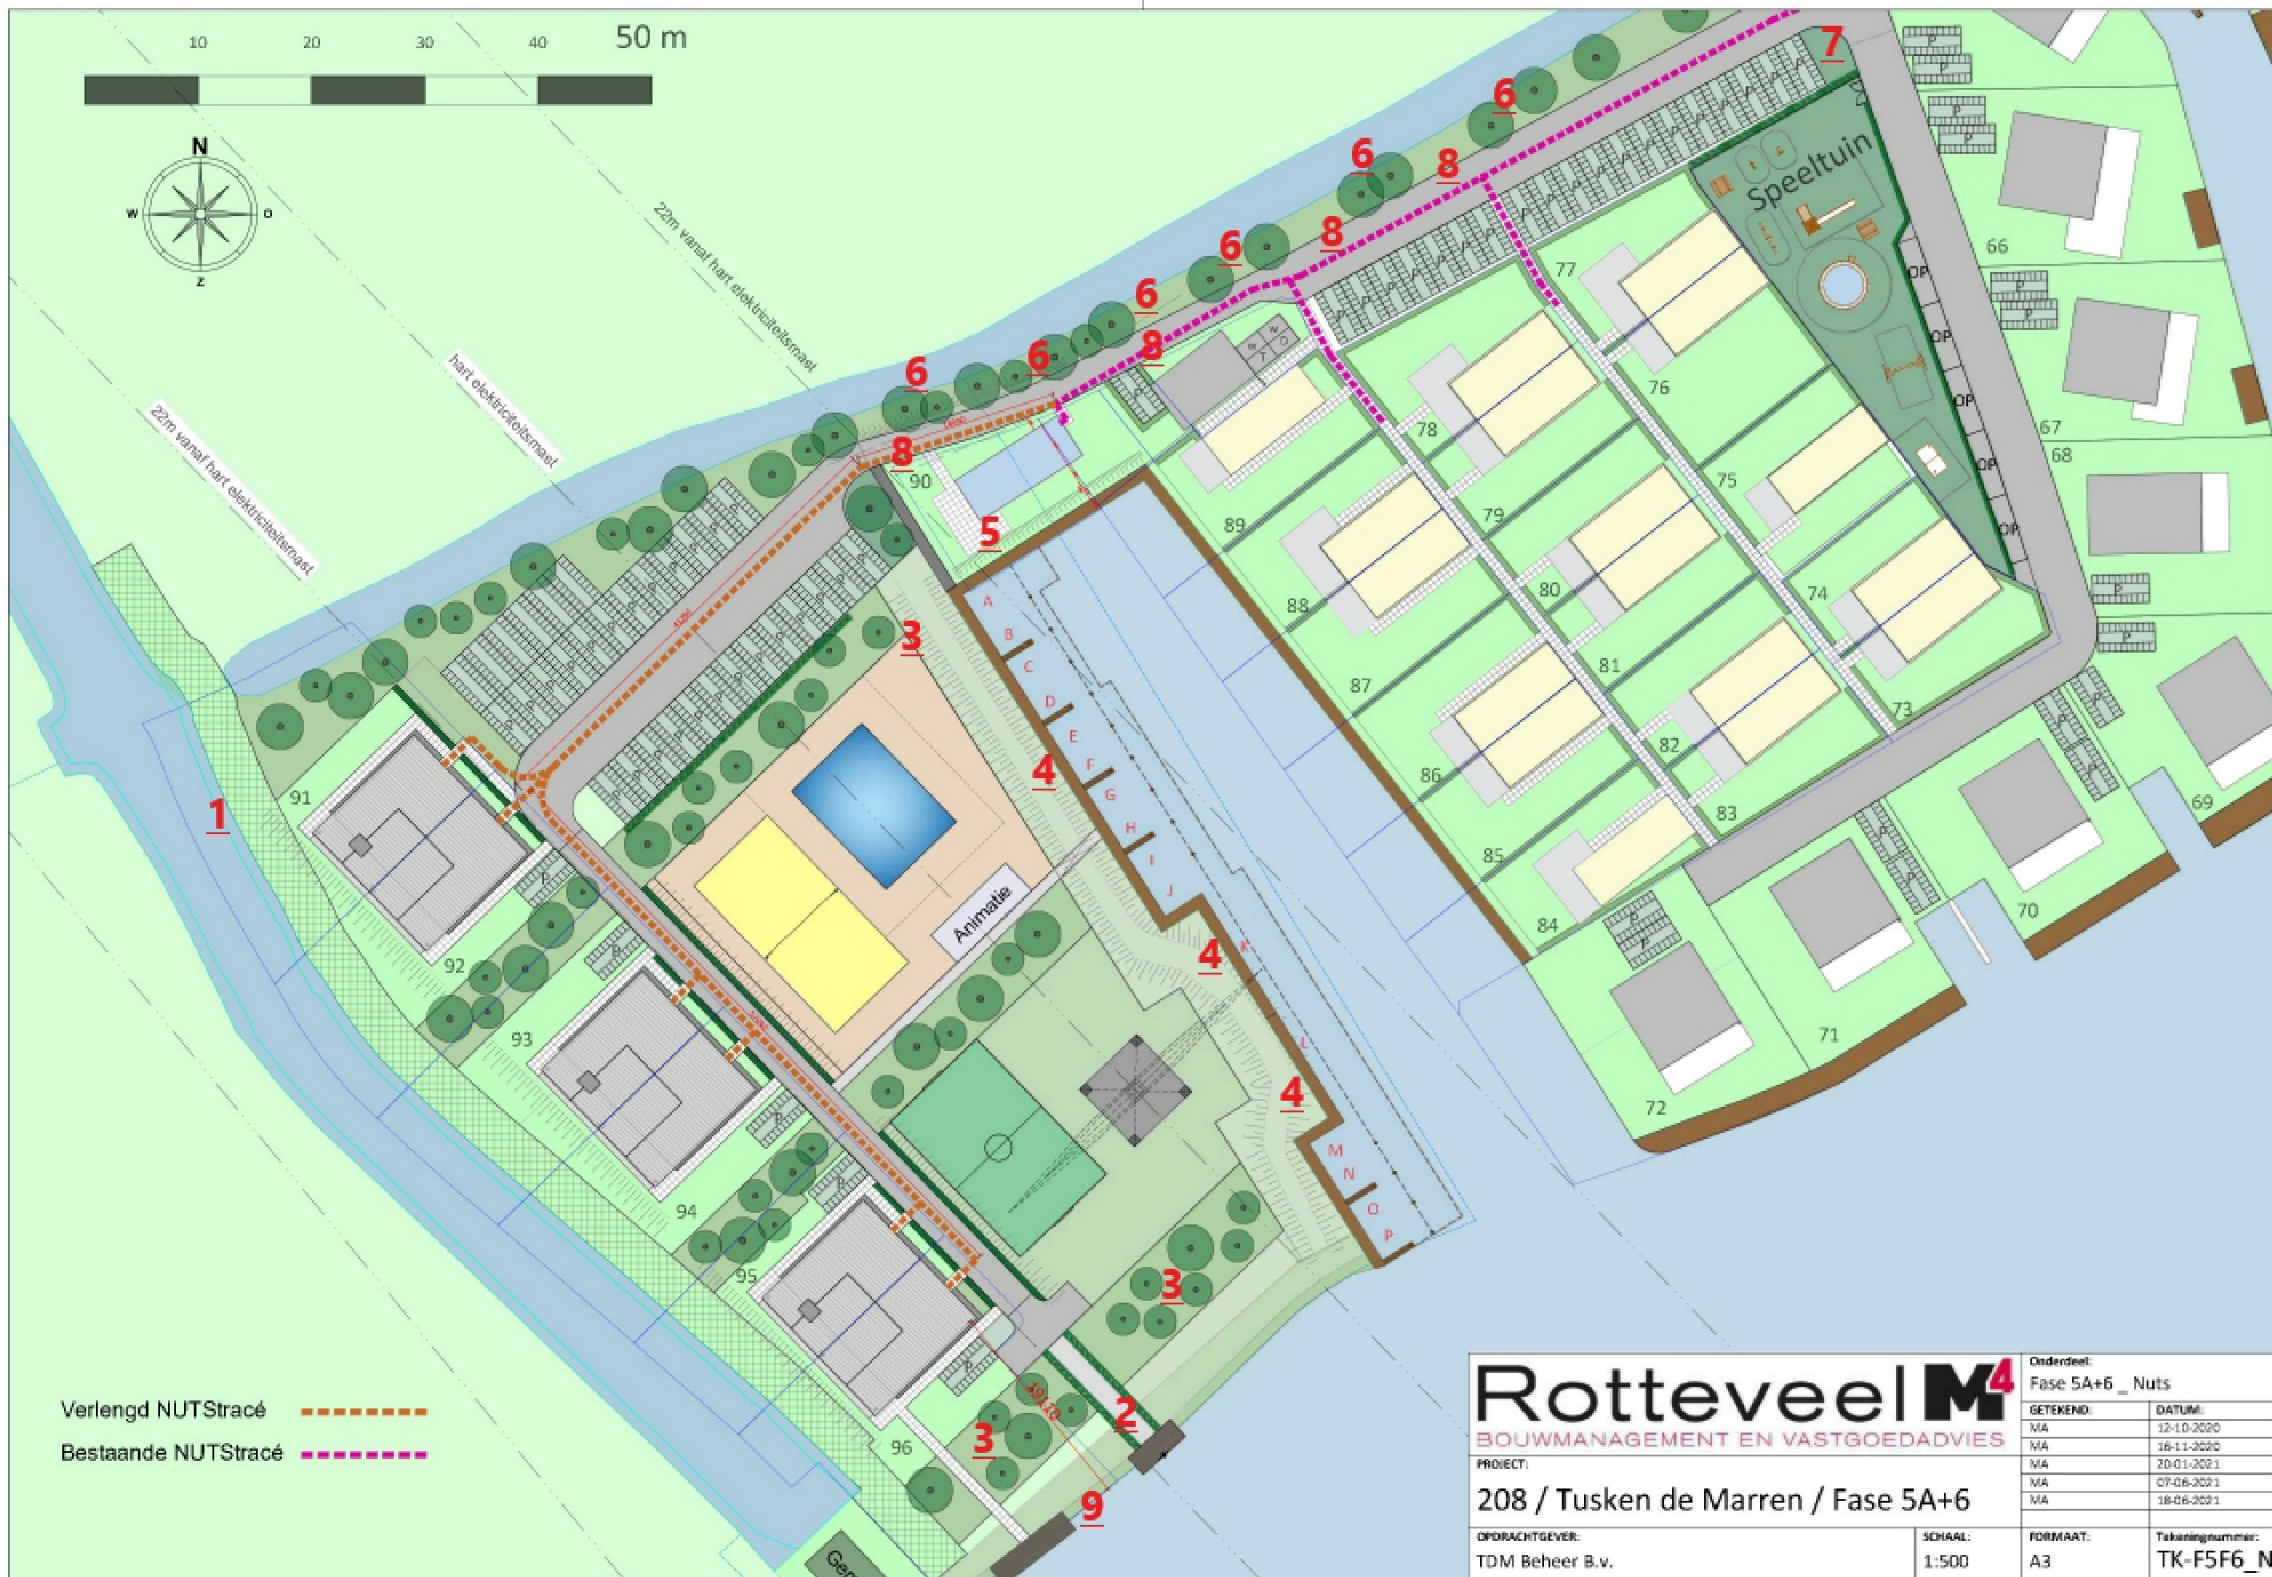

Met vriendelijke groet,



De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslân staat niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslân niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.

-----Oorspronkelijke afspraak-----

Van: [redacted] <[redacted]@weterskipfryslan.nl>

Verzonden: dinsdag 3 september 2024 15:36

Aan: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Onderwerp: TDM

Tijd: maandag 23 september 2024 11:00-12:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Locatie: Locatie moet nog gezocht worden alle ruimtes zijn bezet. Ik geef update maandagochtend. [redacted] heb jij de lijst met overtredingen klaar?

De laatste vergunning van TDM is ingetrokken door WF.
Nu moeten wij TDM opnieuw gaan vergunnen waarbij wij aanvullende gegevens moeten vragen.
Om dit goed te doen en na te gaan wat allemaal wel/niet vergunningsplichtig zal J voorafgaand aan het overleg ter plaatse een inventarisatie maken en deze naar ons allen sturen ter voorbereiding.

J

Microsoft Teams [Heeft u hulp nodig?](#)

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: M
Wachtwoordcode: M

Voor organisatoren: [Vergaderopties](#)



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

M Art. 5.1 lid 2 sub h

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage

R Art. 5.2 lid 1

De informatie uit documenten betreft persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of andere onderdelen met een overwegend objectief karakter